

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

2026AN2266

FECHA DE RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION

Date Format: dd/MM/yyyy 04/09/2026

FECHA DE ENSAYOS / DATE TESTS

Inicio / Starting: 15/09/2026

Finalización / Ending: 18/09/2026

SOLICITANTE / APPLICANT

ISINAC ACOUSTIC WORLD SL
CALLE LOPEZ DE NEIRA 3, 3º, OFICINA 301,
ES-36203 Vigo (Pontevedra)
España

Att. Bernardo DM

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS / IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF SAMPLES

Referencia AITEX Reference by AITEX	Referencia Cliente Reference by customer	Descripción AITEX AITEX sample description
2026AN2266-S01	Espuma mineral ISINAC de 2cm a 6cm de espesor con autoadhesivo sin revestimiento textil	Revestimiento Techo Ceiling covering

ENSAYOS REALIZADOS / TESTS CARRIED OUT

- INFLAMABILIDAD CUANDO SE SOMETEN A LA ACCION DIRECTA DE LA LLAMA / IGNITABILITY WHEN SUBJECTED TO DIRECT IMPINGEMENT OF FLAME.
- DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE ÚNICO OBJETO ARDIENDO (SBI) / DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOUR USING SINGLE BURNING ITEM (SBI).

Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.
Tests marked with * are not included within the scope of the ENAC accreditation.



**DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS / DESCRIPTION OF SAMPLES**

Referencia AITEX / Reference by AITEX: 2026AN2266-S01

Referencia Cliente / Reference by customer:

Espuma mineral ISINAC de 2cm a 6cm de espesor con autoadhesivo sin revestimiento textil

Descripción Aitex / AITEX sample description:

Revestimiento Techo / Ceiling covering

Información suministrada por el cliente/ Information supplied by the customer

Espuma mineral de 20mm con adhesivo y espuma mineral de 60mm con adhesivo.



DESCRIPCIÓN DE MUESTRA

SAMPLE DESCRIPTION

Gama de espumas grises para revestimiento, compuesta por dos variantes de diferente espesor, ambas sometidas a ensayo.

Range of grey wall-covering foams comprising two thickness variants, both tested.

Información aportada por el cliente <i>Customer information</i>	
Referencia <i>Reference</i>	2026AN2266-S01
Aplicación (uso final) <i>Application (final use)</i>	Revestimiento paredes <i>Wall covering</i>
Composición <i>Composition</i>	Capa 1: Adhesivo FU50590-IS003 <i>Layer 1: Adhesive FU50590-IS003</i> Capa 2: Espuma mineral <i>Layer 2: Mineral Foam</i>
Gramaje (g/m²) <i>Weight (g/m²)</i>	No facilitado por el cliente. <i>Not provided by client.</i> Capa 2: 289 <i>Layer 2: 289</i>
Densidad (kg/m³) <i>Density (kg/m³)</i>	Capa 1: 8 <i>Layer 1: 8</i> Capa 2: 9 <i>Layer 2: 9</i>
Espesor (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Capa 1: 1 <i>Layer 1: 1</i> Capa 2: 20 <i>Layer 2: 20</i>

Especificaciones de montaje Inflamabilidad PQ, según cliente

Mounting specifications of Ignitability PQ, according to client

Sobre un sustrato normalizado de silicato cálcico, con una densidad de (870 ± 50) kg/m³, un espesor de (11 ± 2) mm y clasificación Euroclase A2-s1,d0, provisto de una cara posterior autoadhesiva.

On a standardized calcium silicate substrate, with a density of (870 ± 50) kg/m³, a thickness of (11 ± 2) mm, and Euroclass A2-s1,d0, provided with a self-adhesive backing.

Especificaciones de montaje SBI, según cliente

Mounting specifications of SBI, according to client

Sobre un sustrato normalizado de silicato cálcico, con una densidad de (870 ± 50) kg/m³, un espesor de (11 ± 2) mm y clasificación Euroclase A2-s1,d0, provisto de una cara posterior autoadhesiva.

On a standardized calcium silicate substrate, with a density of (870 ± 50) kg/m³, a thickness of (11 ± 2) mm, and Euroclass A2-s1,d0, provided with a self-adhesive backing.

///



RESULTADOS/RESULTS

INFLAMABILIDAD CUANDO SE SOMETEN A LA ACCION DIRECTA DE LA LLAMA IGNITABILITY WHEN SUBJECTED TO DIRECT IMPINGEMENT OF FLAME

Norma Standard

EN 11925-2:2026

Referencia Reference

2026AN2266-S01

Acondicionamiento Conditioning

El acondicionamiento puede ser por tiempo o hasta peso constante a (23 ± 2) °C y (50 ± 5) %HR
The conditioning must be by fixed period of time or until constant weight at (23 ± 2) °C y (50 ± 5) %HR

Fecha y hora Inicio
Starting date and time

11/09/2026

Fecha y hora fin
Ending date and time

15/09/2026

Equipo Equipment

Quemador y cámara de combustión
Burner and combustion chamber

Fecha de ensayo Date test

15/09/2026

Condiciones ambientales de ensayo Environmental Test Conditions

42,5 °C / 23,3 % HR

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS DESCRIPTION OF SAMPLING PROCEDURE

No procede
Not applicable.

Velocidad del aire Spread of air

0,6 m/s

colocar el valor del espesor 20 mm

>>>



Posición de la aplicación de la llama

Position of flame application

Superficie

Surface

Tiempo de aplicación de llama

Flame application time

30 segundos

30 seconds

Duración total del ensayo

Total test duration

60 segundos

60 seconds

Resultados

Results

Muestras <i>Samples</i>	L	L	L	T	T	T
Ignición (Si/No) <i>Ignition (Yes/No)</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
La llama alcanza 150 mm (Si/No) <i>Flame reaches 150 mm (Yes/No)</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
La llama alcanza 150 mm (s) <i>Flame reaches 150 mm (s)</i>	0	0	0	0	0	0
Ignición del papel de filtro (Si/No) <i>Filter paper ignition (Yes/No)</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Altura máxima del frente de llama (mm) <i>Maximum flame front height (mm)</i>	32	29	36	41	33	37
Auto extinción de la muestra (Si/No) <i>Self-extinction of specimen (Yes/No)</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tiempo de extinción (s) <i>Extinction time (s)</i>	0	0	0	0	0	0

NA: No Aplicable

NA: No Applicable

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un producto, bajo las condiciones de ensayo particulares. No pretenden constituir el único criterio de valoración del riesgo de incendio potencial del producto en servicio.

The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Observaciones

Notes

Durante el ensayo se observa escasa emisión de humos negros

A black emission of scarce smoke was observed during the test.

Incertidumbre de ensayo

Test uncertainty

± 5.1%

Desviaciones de la norma

Standard deviations

///



RESULTADOS/RESULTS

DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE ÚNICO OBJETO ARDIENDO (SBI)

DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOUR USING SINGLE BURNING ITEM (SBI)

Norma

Standard

EN 13823:2020 + A1:2022

Probeta Specimen

Probeta 1
Specimen 1

Acondicionamiento

Conditioning

El acondicionamiento se realiza según norma EN 13238:2010. Según esta norma el acondicionamiento puede ser por tiempo o hasta peso constante.

The conditioning is in accordance with the standard EN 13238:2010. According to this standard the conditioning must be by fixed period of time or until constant weight.

(23 ± 2)°C y (50 ± 5)%HR mínimo 2 pesadas hasta alcanzar un peso constante que no difiera en más de 0.1%.

(23 ± 2)°C and (50 ± 5)%hr at least 2 weights until a constant weight that differs by no more than 0.1%.

Fecha y hora Inicio Starting date and time	Fecha y hora fin Ending date and time
11/09/2026 9:00:00	15/09/2026 9:00:00

Equipo

Equipment

SBI

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un producto, bajo las condiciones propias del ensayo. No pretenden constituir el único criterio de valoración del riesgo potencial de incendio que puede conllevar el uso del producto.

The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use

>>>



	Probeta 1 Specimen 1
1. Fecha de ensayo <i>Date of testing</i>	15/09/2026
2. Operario <i>Operator</i>	HAN/JRC

Sucesos registrados <i>Recorded events</i>	Probeta 1 Specimen 1
3. Propagación lateral llama ala larga LFSedge <i>Lateral flame spread on the long specimen wing</i>	NO
4. Fogonazos superficiales <i>Surface flash</i>	NO
5. Humo que no entra en la campana <i>Smoke not entering hood</i>	NO
6. Caída de parte del material <i>Failing of specimen parts</i>	NO
7. Fallo en la fijación del soporte <i>Mutual fixing of backing board failed</i>	NO
8. Tendencia a la deformación / caída de la muestra <i>Tendency towards distortion / collapse of the specimen</i>	NO
9. Sucesos adicionales <i>Additional events</i>	NO
10. Caída de gotas o partículas (antes o después de 10s) <i>Falling of drops or particles (before or after 10s)</i>	NO

Cálculo de resultados <i>Calculated results</i>	Probeta 1 Specimen 1
11. FIGRA _{0.2} (W/s) <i>FIGRA_{0.2}(W/s)</i>	219,330
12. FIGRA _{0.4} (W/s) <i>FIGRA_{0.4}(W/s)</i>	34,189
13. THR _{600s} (MJ) (Liberación total de calor) <i>THR_{600s}(MJ) Total heat release</i>	0,850
14. SMOGRA (m ² /s ²) <i>SMOGRA (m²/s²)</i>	0,000
15. TSP _{600s} (m ²) (Producción total de humos) <i>TSP_{600s}(m²) (Total smoke production)</i>	36,499

*Para evitar posibles cambios en la clasificación del producto debido a la emisión del quemador, se aplica el procedimiento de cálculo alternativo de $SPR_{av_quemador}$ descrito en el punto A.6.1.2 de la norma de ensayo.

*In order to avoid possible changes at product classification due to burner release, alternative SPR_{av_burner} calculation according to clause A.6.1.2 of the test standard procedure is applied.

Incertidumbre del ensayo

Test uncertainty

± 4.3%

Desviaciones de la norma

Standard deviations

Sólo se ensaya una probeta a petición del cliente.

Just one sample is tested, according to client.

>>>



Fotografías muestra
Samples pictures

Imagen original 1 - Probeta 1
Original image 1 - Specimen 1



Imagen original 2 - Probeta 1
Original image 2 - Specimen 1



>>>



Fotografías muestra
Samples pictures

Después. Probeta 1
After. Specimen 1




>>>



Gráficos Graphs:

Probeta 1 Specimen 1

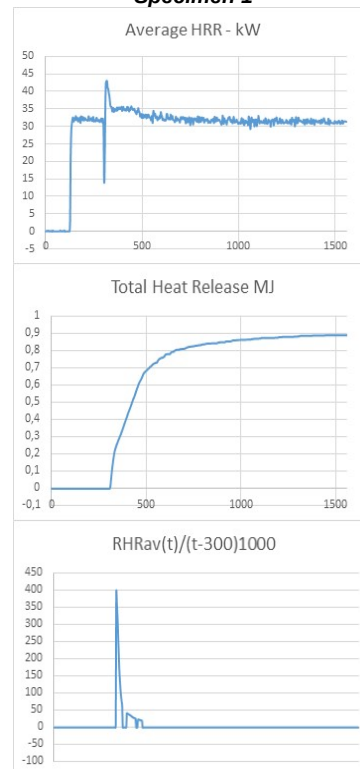


>>>



Gráficos

Graphs:

Probeta 1
Specimen 1

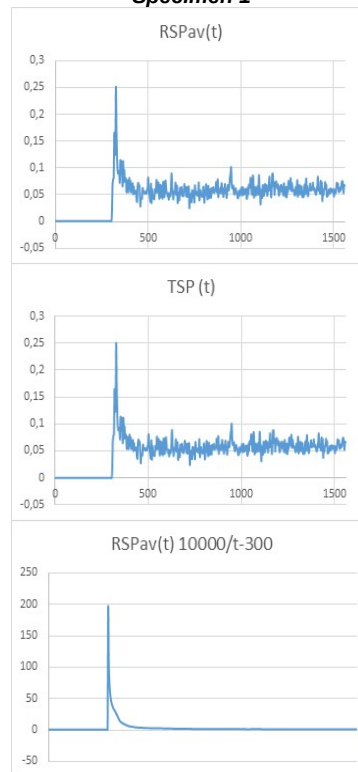

Nota

Remark

La clasificación de la reacción al fuego de materiales de revestimiento de paredes, conforme a la norma EN 13501-1, se establece en base al ensayo de al menos tres probetas del SBI, aparte de los ensayos de inflamabilidad frente al ataque de una llama pequeña según norma EN ISO 11925-2. En este caso, como sólo se ha realizado el ensayo de una probeta de SBI no puede conferirse una clasificación del material. En la hipótesis de tener tres resultados similares a los obtenidos y que cumplierse los requisitos de inflamabilidad frente al ataque de una pequeña llama, la clasificación del producto sería C-s1,d0

Wall coverings materials fire reaction classification according to EN 13501-1 standard is based on test results of at least three SBI specimens, furthermore the ignitability small flame test according to EN ISO 11925-2 fulfillment. In this case, as only one SBI specimen has been tested, a material classification can't be assessed. If hypothetically four specimens had been tested and results had been similar to the obtained results, and small flame ignitability tests criteria had been achieved, material classification would be C-s1,d0

///



RESULTADOS/RESULTS

INFLAMABILIDAD CUANDO SE SOMETEN A LA ACCION DIRECTA DE LA LLAMA IGNITABILITY WHEN SUBJECTED TO DIRECT IMPINGEMENT OF FLAME

Norma Standard

EN 11925-2:2026

Referencia Reference

2026AN2266-S01

Acondicionamiento Conditioning

El acondicionamiento puede ser por tiempo o hasta peso constante a (23 ± 2) °C y (50 ± 5) %HR
The conditioning must be by fixed period of time or until constant weight at (23 ± 2) °C y (50 ± 5) %HR

Fecha y hora Inicio
Starting date and time

11/09/2026

Fecha y hora fin
Ending date and time

15/09/2026

Equipo Equipment

Quemador y cámara de combustión
Burner and combustion chamber

Fecha de ensayo Date test

15/09/2026

Condiciones ambientales de ensayo Environmental Test Conditions

42,5 °C / 23,3 % HR

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS DESCRIPTION OF SAMPLING PROCEDURE

No procede
Not applicable.

Velocidad del aire Spread of air

0,6 m/s

colocar el valor del espesor 60 mm

>>>



Posición de la aplicación de la llama

Position of flame application

Superficie

Surface

Tiempo de aplicación de llama

Flame application time

30 segundos

30 seconds

Duración total del ensayo

Total test duration

60 segundos

60 seconds

Resultados

Results

Muestras <i>Samples</i>	L	L	L	T	T	T
Ignición (Si/No) <i>Ignition (Yes/No)</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
La llama alcanza 150 mm (Si/No) <i>Flame reaches 150 mm (Yes/No)</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
La llama alcanza 150 mm (s) <i>Flame reaches 150 mm (s)</i>	0	0	0	0	0	0
Ignición del papel de filtro (Si/No) <i>Filter paper ignition (Yes/No)</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Altura máxima del frente de llama (mm) <i>Maximum flame front height (mm)</i>	39	30	35	37	34	40
Auto extinción de la muestra (Si/No) <i>Self-extinction of specimen (Yes/No)</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tiempo de extinción (s) <i>Extinction time (s)</i>	0	0	0	0	0	0

NA: No Aplicable

NA: No Applicable

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un producto, bajo las condiciones de ensayo particulares. No pretenden constituir el único criterio de valoración del riesgo de incendio potencial del producto en servicio.

The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Observaciones

Notes

Durante el ensayo se observa escasa emisión de humos negros

A black emission of scarce smoke was observed during the test.

Incertidumbre de ensayo

Test uncertainty

± 5.1%

Desviaciones de la norma

Standard deviations

///



RESULTADOS/RESULTS

DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE ÚNICO OBJETO ARDIENDO (SBI)

DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOUR USING SINGLE BURNING ITEM (SBI)

Norma

Standard

EN 13823:2020 + A1:2022

Referencia

Reference

2026AN2266-S01

Acondicionamiento

Conditioning

El acondicionamiento se realiza según norma EN 13238:2010. Según esta norma el acondicionamiento puede ser por tiempo o hasta peso constante.

The conditioning is in accordance with the standard EN 13238:2010. According to this standard the conditioning must be by fixed period of time or until constant weight.

(23 ± 2)°C y (50 ± 5)%HR mínimo 2 pesadas hasta alcanzar un peso constante que no difiera en más de 0.1%.

(23 ± 2)°C and (50 ± 5)%hr at least 2 weights until a constant weight that differs by no more than 0.1%.

Fecha y hora Inicio <i>Starting date and time</i>	Fecha y hora fin <i>Ending date and time</i>
11/09/2026 9:00:00	15/09/2026 9:00:00

Equipo

Equipment

SBI

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un producto, bajo las condiciones propias del ensayo. No pretenden constituir el único criterio de valoración del riesgo potencial de incendio que puede conllevar el uso del producto.

The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use

>>>



	Probeta 1 Specimen 1	Probeta 2 Specimen 2	Probeta 3 Specimen 3
1. Fecha de ensayo <i>Date of testing</i>	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026
2. Operario <i>Operator</i>	HAN/JRC	HAN/CDB	HAN/CDB

Sucesos registrados <i>Recorded events</i>	Probeta 1 Specimen 1	Probeta 2 Specimen 2	Probeta 3 Specimen 3
3. Propagación lateral llama ala larga LFSedge <i>Lateral flame spread on the long specimen wing</i>	NO	NO	NO
4. Fogonazos superficiales <i>Surface flash</i>	NO	NO	NO
5. Humo que no entra en la campana <i>Smoke not entering hood</i>	NO	NO	NO
6. Caída de parte del material <i>Falling of specimen parts</i>	NO	NO	NO
7. Fallo en la fijación del soporte <i>Mutual fixing of backing board failed</i>	NO	NO	NO
8. Tendencia a la deformación / caída de la muestra <i>Tendency towards distortion / collapse of the specimen</i>	NO	NO	NO
9. Sucesos adicionales <i>Additional events</i>	NO	NO	NO
10. Caída de gotas o partículas (antes o después de 10s) <i>Falling of drops or particles (before or after 10s)</i>	NO	NO	NO

Cálculo de resultados <i>Calculated results</i>	Probeta 1 Specimen 1	Probeta 2 Specimen 2	Probeta 3 Specimen 3
11. FIGRA_{0.2}(W/s) <i>FIGRA_{0.2}(W/s)</i>	399,091	289,674	298,943
12. FIGRA_{0.4}(W/s) <i>FIGRA_{0.4}(W/s)</i>	222,828	166,115	187,263
13. THR_{600s}(MJ) (Liberación total de calor) <i>THR_{600s}(MJ) Total heat release</i>	2,187	1,830	1,984
14. SMOGRA (m²/s²) <i>SMOGRA (m²/s²)</i>	42,803	60,553	59,642
15. TSP_{600s}(m²) (Producción total de humos) <i>TSP_{600s}(m²) (Total smoke production)</i>	100,789	89,267	90,535

>>>



Resultados valores medios:

Results mean values:

Parámetros <i>Parameters</i>	Valor medio <i>Mean value</i>
FIGRA _{0,2} (W/s)	329,236
FIGRA _{0,4} (W/s)	192,069
THR _{600s} (MJ)	2,000
SMOGRA (m ² /s ²)	54,333
TSP _{600s} (m ²)	93,530
Caída de gotas o partículas inflamadas <i>Falling of drops or particles on fire</i>	NO
LFSedge	NO

*Para evitar posibles cambios en la clasificación del producto debido a la emisión del quemador, se aplica el procedimiento de cálculo alternativo de $SPR_{av_quemador}$ descrito en el punto A.6.1.2 de la norma de ensayo.

**In order to avoid possible changes at product classification due to burner release, alternative SPR_{av_burner} calculation according to clause A.6.1.2 of the test standard procedure is applied.*

Incertidumbre del ensayo

Test uncertainty

± 4.3%

Desviaciones de la norma

Standard deviations

>>>



Fotografías muestra
Samples pictures

Imagen original 1
Original image 1



Imagen original 2
Original image 2



>>>



Fotografías muestra
Samples pictures

Después. Probeta 1
After. Specimen 1



Después. Probeta 2
After. Specimen 2



Después. Probeta 3
After. Specimen 3




>>>




Gráficos Graphs:


Probeta 1
Specimen 1

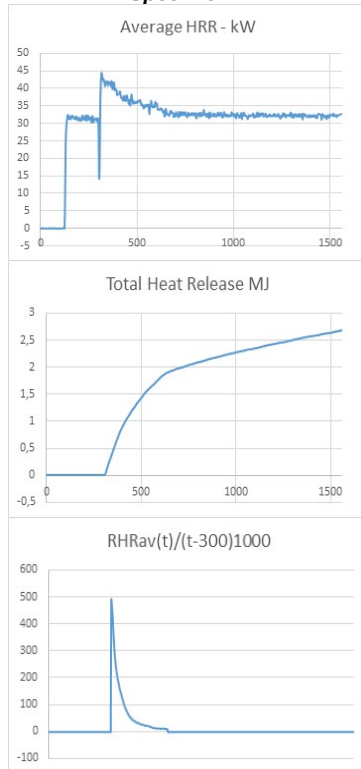

Probeta 2
Specimen 2

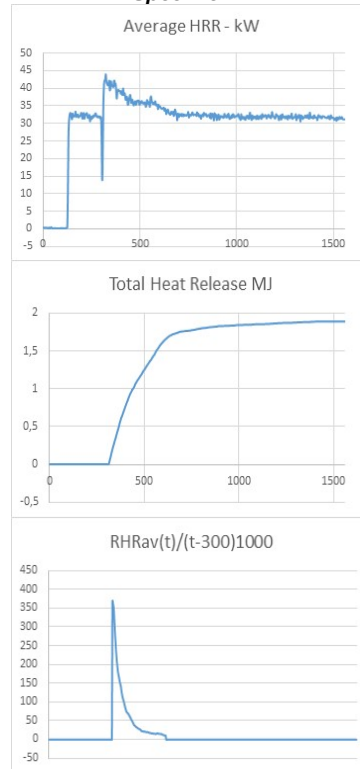


Probeta 3
Specimen 3

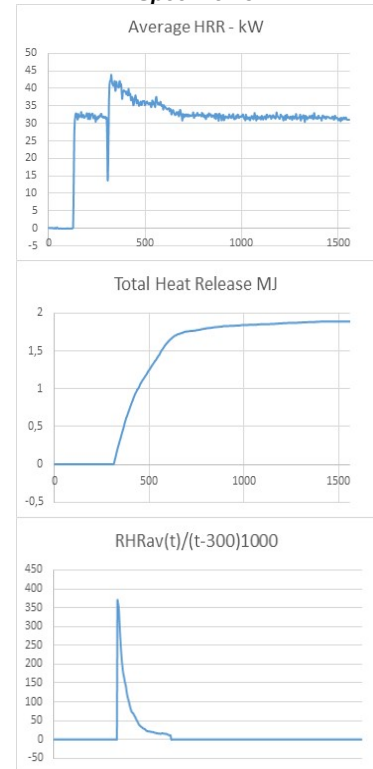

>>>



Gráficos Graphs:

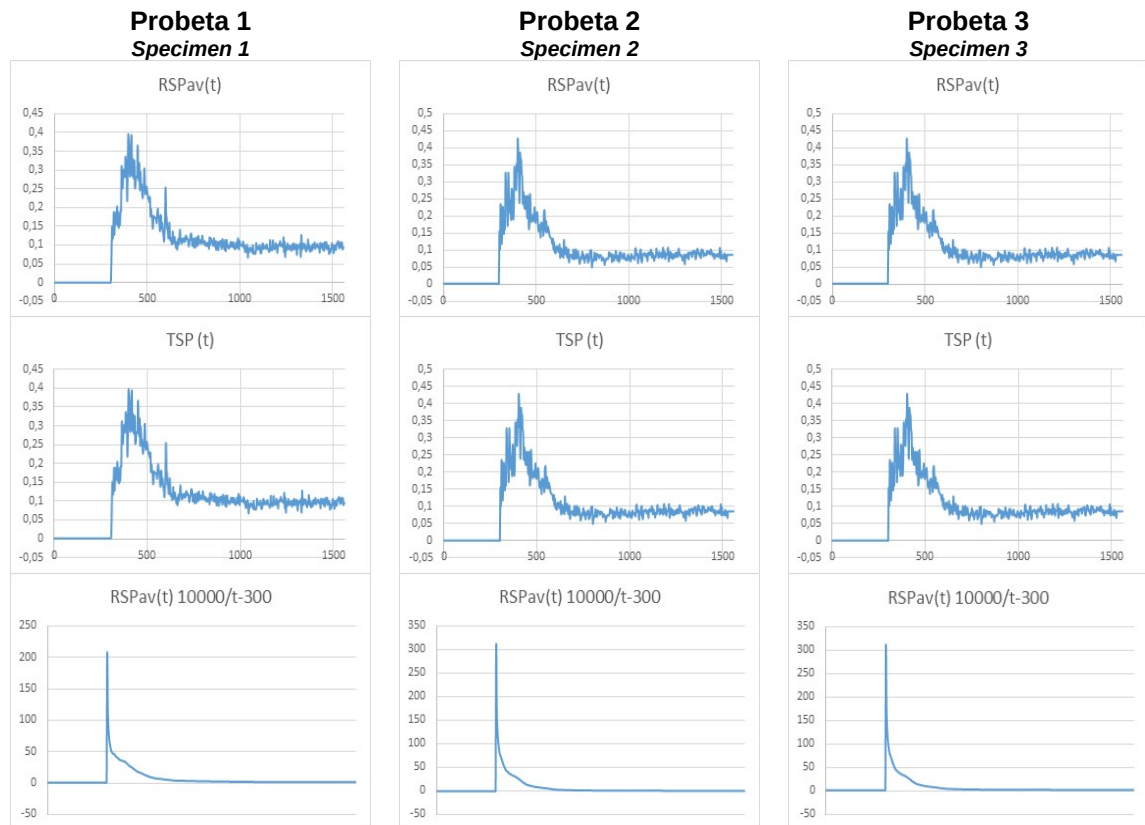

Requisitos Requirements

COMBUSTIBILIDAD COMBUSTABILITY			
	B o mejor B or better	C	D
Figra (W/s)	< 120	<250	<750
THR (MJ)	< 7.5	< 15	---
LFS	NO	NO	NO

PRODUCCIÓN DE HUMO SMOKE PRODUCTION			
	s1	s2	s3
Smogra (m ² /s ²)	< 30	< 180	---
TSP (m ²)	< 50	< 200	---

FUSIÓN PELIGROSA DANGEROUS DRIPPING			
	d0	d1	d2
Caída de gotas fuera de zona quemador Drops falling outside the burner area	NO	Extinguen en menos de 10s Extinct in less than 10s	---

///



Joan Risueño
Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego
Head of Fire Behaviour lab.



Date: 18/09/2026 13:51:10

Digitally Signed by: JOAN RISUEÑO CABANES -

NIF: 48605765A

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- 1.- AITEX responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2.- AITEX no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. Los laboratorios de AITEX no realizan muestreos.
- 3.- La Oferta o Pedido a la que da conformidad el solicitante a través de firma y sello, constituye el Acuerdo Legalmente ejecutable en el que AITEX es responsable de salvaguardar y garantizar, la confidencialidad absoluta, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades contratadas.
- 4.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central de AITEX. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamación que reciba con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación de las muestras.
- 5.- AITEX proporcionará a solicitud del interesado, el procedimiento de tratamiento de quejas. En el caso de que se desee poner una, diríjanla a: calidad@aitex.es.
- 6.- AITEX no se hace responsable de la información proporcionada por los clientes, que se refleja en el Informe, y pueda afectar a la validez de los resultados. La información suministrada por el cliente, no se encuentra cubierta por el alcance de acreditación de ENAC.
- 7.- AITEX no se hace responsable de un estado inadecuado de la muestra recibida que pudiera comprometer la validez de los resultados, expresando tal circunstancia, en los informes de ensayo.
- 8.- AITEX podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aún cuando ésta no hubiere sido expresamente solicitada.
- 9.- Cuando se solicite Declaración de Conformidad, de no indicarse lo contrario, se aplicará la regla de decisión según ILAC-G8: 2009 con una zona de seguridad de 1U y una Probabilidad de Aceptación Falsa <2,5%.
- 10.- Las incertidumbres de ensayos, que se explicitan en el Informe de resultados, se han estimado para una $k=2$ (95% de probabilidad de cobertura). En caso de no informarse, éstas se encuentran a disposición del cliente en AITEX.
- 11.- Los materiales originales, o muestras sobrantes no sometidas a ensayo, se conservarán en AITEX durante los DOCE MESES posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que, en su caso, deseará efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado.
- 12.- Este informe sólo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.
- 13.- Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada/ensayada y no a la muestra/item del cual se ha sacado la muestra de ensayo.
- 14.- El cliente debe prestar atención, en todo momento, las fechas de la realización de los ensayos.
- 15.- De acuerdo a la Resolución EA (33) 31, los informes de ensayo deben incluir la identificación única de la muestra pudiendo añadirse además cualquier marca o etiquetado del fabricante. No está permitido reemitir informes de ensayo de denominaciones de muestras (referencias) no ensayadas, sólo se pueden volver a reemitir para la corrección de errores o la inclusión de datos omitidos que ya estaban disponibles en el momento del ensayo. El laboratorio no puede asumir la responsabilidad por la que se declara que el producto con el nuevo nombre comercial / marca comercial es estrictamente idéntico al ensayado originalmente; esta responsabilidad es del cliente.
- 16.- Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

LIABILITY CLAUSES

- 1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.
- 2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document. AITEX laboratories do not carry out sampling.
- 3.- The Offer and / or Order to which the applicant gives approval through signature and seal, constitutes the Legally Executable Agreement in which AITEX is responsible for safeguarding and guaranteeing the absolute confidentiality of the management of all the information obtained or created during the performance of the contracted activities.
- 4.- In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.
- 5.- AITEX will provide at the request of the person concerned, the treatment of complaints procedure. In the event that you want to make it, direct it to: calidad@aitex.es.
- 6.- AITEX is not responsible for the information provided by customers, which is reflected in the Report, and may affect the validity of the results. The information provided by the client is not covered by the scope of ENAC accreditation.
- 7.- AITEX is not responsible for an inadequate state of the sample received that could compromise the validity of the results, expressing such circumstance, in the test reports.
- 8.- AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not been specifically requested.
- 9.- When a Declaration of Conformity is requested, if not indicated otherwise, the decision rule according to ILAC-G8: 2009 will be applied with a security zone of 1U and a Probability of False Acceptance <2.5%.
- 10.- The uncertainties of tests, which are made explicit in the Results Report, have been estimated for a $k = 2$ (95% probability of coverage). If not informed, they are available to the client in AITEX.
- 11.- The original materials and rests of samples, not subject to test, will be retained in AITEX during the twelve months following the issuance of the report, so that any check or claim which, in his case, wanted to make the applicant, should be exercised within the period indicated.
- 12.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.
- 13.- The results of the tests and the statement of compliance with the specification in this report refer only to the test sample as it has been analyzed / tested and not the sample / item which has taken the test sample.
- 14.- The client must attend at all times, to the dates of the realization of the tests.
- 15.- According to Resolution EA (33) 31, the test reports must include the unique identification of the sample, and any brand or label of the manufacturer may be added. It is not allowed to re-issue test reports of untested sample names (references), they can only be re-issued for error correction or inclusion of omitted data that were already available at the time of the test. The laboratory can not assume responsibility for declaring that the product with the new trade name / trademark is strictly identical to the one originally tested; This responsibility belongs to the client.
- 16.- This report may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory.