



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

MINERALINIO PUTPLAŠČIO PLOKŠTĖ LIPNUS 40 mm

Atvirų porų 40 mm mineralinių putų skydas su lipniu sluoksniu kitoje pusėje, skirtas akustiniam sugėrimui ant sienų ir lubų, montuojant tiesiogiai ir be statybos darbų.



0,75 (MH)

svertinė sugertis
EN ISO 11654






C-s2,d0

reakcija į ugnį
EN 13501-1:2018 (bandymai EN
13823:2010+A1:2014 ir EN ISO 11925-
2:2010/AC:2011)




40 mm

rinkinio

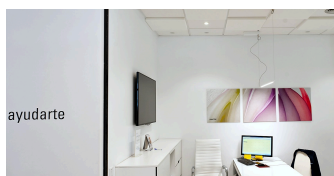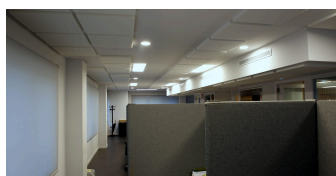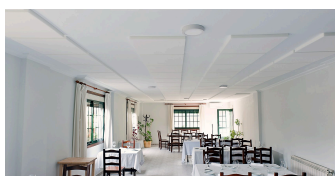

Garso sugertis

Bandymo aidėjimo kameroje metodas pagal EN ISO 354:2003 · įvertinimas EN ISO 11654:1997 · Fundación TECNALIA R&I — Baskų vyriausybės Statybos kokybės kontrolės laboratorija (Vitoria-Gasteiz), akreditacija ENAC 4/LE456, notifikuotoji įstaiga 1292 · ataskaita B2018-LACUS-IN-27 III (rezultatas B2018-27-M543) (29/08/2018). Plokštės ISINAC C.610.40 ADH sudėtos ant aidėjimo kameros grindų, klijų puse prie standaus paviršiaus, atskirtos 30 mm viena nuo kitos ir dengiančios $S = 12,08 \text{ m}^2$. A tipo montažas pagal EN ISO 354:2003 B priedą. Bandymas atliktas 31/07/2018. Formos rodiklis: MH

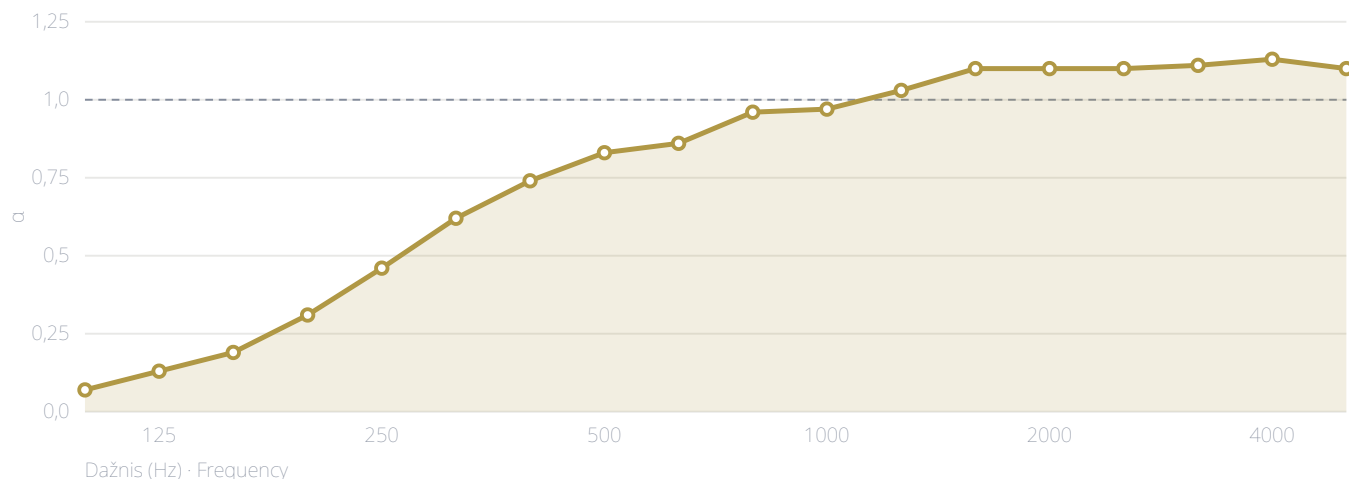

α_w 0,75 (MH)

Svertinis sugerties koeficientas pagal EN ISO 11654. Tai yra vienintelė vertė, naudojama specifikacijose.

NRC 0,85

250, 500, 1000 ir 2000 Hz dažnių juostų vidurkis. Įprasta nuoroda Šiaurės Amerikos projektuose.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,13	0,46	0,83	0,97	1,1	1,13

Absorbcijos koeficientas etaloniniuose dažniuose, paruoštas įvesti į patalpos reverberacijos skaičiavimą.

Degumas

C-s2,d0

EN 13501-1:2018 (bandymai EN 13823:2010+A1:2014 ir EN ISO 11925-2:2010/AC:2011) · Fundación TECNALIA R&I — Gaisrinės saugos laboratorija, Área Anardi 5, Azpeitia (Gipuzkoa), akreditacija 4/LE024, ref. 080046-001-2-a (bazinė bandymo ataskaita: 080046-001-1-a) (12/06/2019 (išdavimo data; bandymai 29/04/2019 – 08/05/2019))

Nepriklausomos laboratorijos išduota bandomojo produkto klasifikacija pagal EN 13501-1:2018 (bandymai EN 13823:2010+A1:2014 ir EN ISO 11925-2:2010/AC:2011).

Sudėtis, sluoksnis po sluoksnio

SLUOKSNIS	MEDŽIAGA	SUDĖTIS	GRAMATŪRA / TANKIS	PADĖTIS
1	Mineralinės putos	atvirų porų mineralinės putos	9 kg/m ³ (vardinis tankis, ±16 % pagal ISO 845)	matoma pusė, be tekstilinės dangos
2	Lipnus	lipnus su tinkleliu	80 g/m ²	nematoma pusė

Bendras storis: 40 mm.


Spalva

2 spalvos: balta ir pilka


Matmenys ir montavimas

Storis	40 mm
Kvadratas	305 x 305 · 400 x 400 · 610 x 610 · 800 x 800 · 1220 x 1220 mm
Stačiakampis	1220 x 100 · 1220 x 200 · 1220 x 305 · 1220 x 400 · 1220 x 610 mm
PILL	610 x 305 · 1220 x 305 · 800 x 400 · 1220 x 400 mm
TRISMA	610 x 407 · 800 x 533 · 1220 x 813 mm
Šešiakampis	Ø 305 · 610 · 1220 mm (apibrėžtinis apskritimas)
Apskritimas	skersmuo 305 · 400 · 610 · 800 · 1220 mm
Išbandytas formatas	610 x 610 x 40 mm (ISINAC C.610.40 ADH)
Montavimas	lipni, klijuojama tiesiai prie sienos arba lubų
Priedai	putplasčio tarpikliai, 5 cm ir 10 cm storio


Matmenys metrais. Taškai žymi montavimo tvirtinimo vietas; raudonas skaičius yra detalės plotas m². Visi formatai pateikiami gaminio storių.

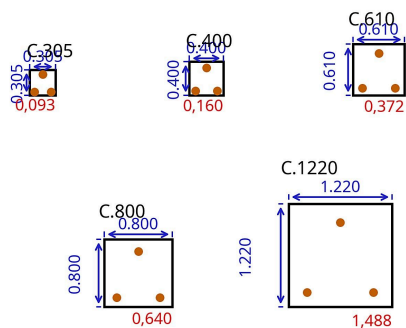


KVADRATAS

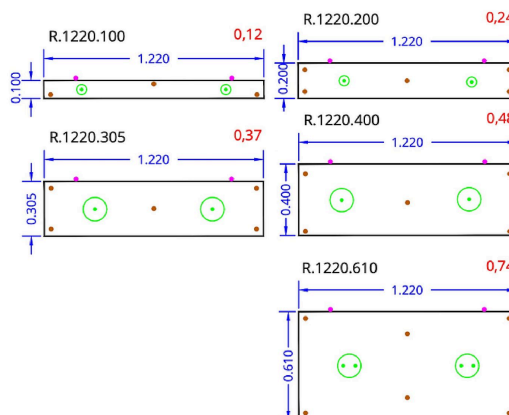


STAČIAKAMPIS

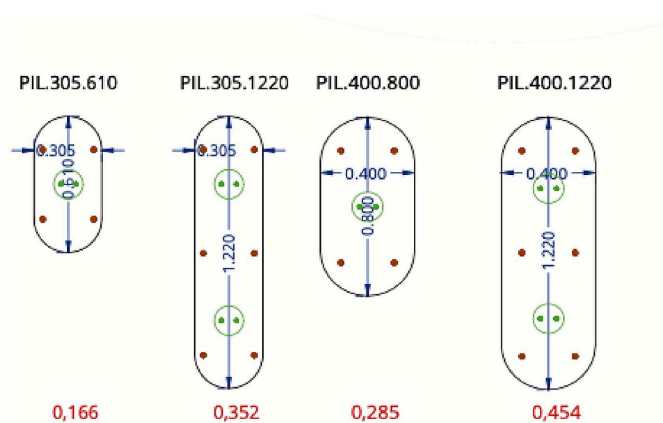

PIL

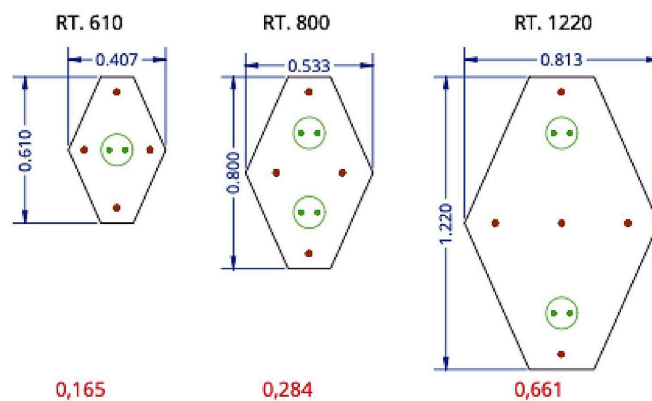

TRISMA

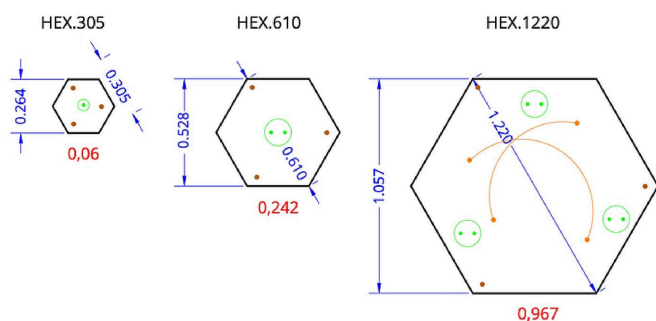

ŠEŠIAKAMPIS



APSKRITIMAS

Ką ISINAC suteikia sertifikuotam projektui

Galiojantys ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. sertifikatai su jų registracijos numeriu ir galiojimo laikotarpiu. Pilna dokumentacija pateikiama rengėjų komandai.

ISO 14001 · ISO 14006

Aplinkosaugos vadyba ir ekologinis projektavimas. Bureau Veritas.

GALIOJA IKI 2029

CE ženklavimas · DoP

Jo produktų grupės eksploatacinių savybių deklaracija.

IŠDUOTA 2026

Ką šis produktas prideda prie pastatų sertifikavimo

10

WELL

dokumentuojami kreditai

4

DGNB

dokumentuojami kreditai

4

HQE

dokumentuojami kreditai

3

LEED

dokumentuojami kreditai

2

BREEAM

dokumentuojami kreditai

Kreditai, kuriuos ISINAC gali pagrįsti dokumentais šiam produktui, kartu su juos patvirtinančiu bandymu arba sertifikatu. Balai, kuriuos suteikia kiekvienas iš jų, ir kas juos skiria, pateikti paskutiniame puslapyje.

Medžiaga ir gyvavimo ciklas trumpai



Mineralinės putos

atvirų porų mineralinės putos



40 mm storio

Rinkinio.



Pagaminta Europos Sąjungoje

Ženklas „Made in Europe“.



2 spalvos: balta ir pilka

Katalogo apdailos.

Prie šio produkto pridedami dokumentai

Viską projektavimo komanda gali gauti paprašiusi ir nemokamai: akredituotos laboratorijos sugerties bandymų ataskaitą · degumo klasifikaciją · eksploatacinių savybių deklaraciją (CE ženklavimą) · koeficientus pagal dažnių juostas natūraliu formatu, skirtu ODEON, EASE, CATT, INSUL ir SONarchitect.



SERTIFIKAVIMAS	KREDITAS	TAŠKAI	KUO ĮRODOMA
BREEAM	Hea 06 — Akustinės savybės	—	akredituotos laboratorijos sugerties ir izoliacijos bandymai ENAC
LEED v4.1	EQ — Akustinės savybės	1	sugerties koeficientai pagal dažnių juostas aidėjimo skaičiavimui
DGNB	ENV1.1 — Gyavimo ciklo įvertinimas	iki 130	LCA moduliai suskirstyti skaičiavimo įrankiui nuskaitomu formatu
DGNB	SOC1.3 — Acoustic comfort	iki 110	α_p pagal juostą, α_w ir ekvivalentinis sugerties plotas
DGNB	ENV1.3 — Išteklių gavyba	iki 100	kilmės ir aplinkosaugos vadybos sertifikatai
HQE	Medžiagų emisijos	2	formaldehidas ir kancerogeniniai LOJ 1A ir 1B žemiau ribinės vertės
HQE	Akustika bendrose erdvėse	iki 3	prieinami sugerties bandymai
WELL	S05 — Sound Reducing Surfaces	2	produktas yra atitikties elementas
WELL	S04 — aidėjimo trukmė	2	medžiagos sugerties koeficientai
WELL	S06 — akustinio privatumo stiprinimas	1	kabo ant S05, su ta pačia nugarėle

Balus suteikia kiekvienas kreditas pagal jo galiojančią versiją; vertintojas (Assessor) juos skiria atsižvelgdamas į visą pastatą. Išsamūs argumentai pagal kiekvieną sertifikatą pateikiami paprašius.

Dokumentacija jūsų projektui

Išsamios bandymų ataskaitos, eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir akustinių skaičiavimų lapai yra prieinami projektavimo komandai. Mes lydime specifikaciją nuo projekto iki statybų aikštelės.

www.isinac.com · info@isinac.com