



TEKNISKT DATABLAD

DRAPERI IZZER 1 LAGER

Ljudabsorberande gardin i ett skikt av IZZER, ren ny merinoull: α_W 0,80 testad veckad på 300 mm från väggen, varm att röra vid och av tvättbart tyg.

 α_W

0,80

vägd absorption
EN ISO 11654

 Klass

IZZER: C-s1,d0

reaktion vid brandpåverkan
EN 13501-1:2018

 Tjocklek


~1,75 mm

av hela enheten



Ljudabsorption

Test i efterklangsrum enligt EN ISO 354:2003 (α_w enligt EN ISO 11654:1997) · TECNALIA (Fundación TECNALIA R&I, ENAC 4/LE456) · rapport 115541-2 (27/11/2024). Veckad gardin — ett stycke på 4680 mm tyg som täcker 3600 mm, veckning 1,30 — på 300 mm avstånd från väggen och utan sidoram; monterings typ G-300 i bilaga B till EN ISO 354:2003, hängd på trästång Ø40 mm. Testad yta 10,91 m², efterklangsrum på 209,6 m³.

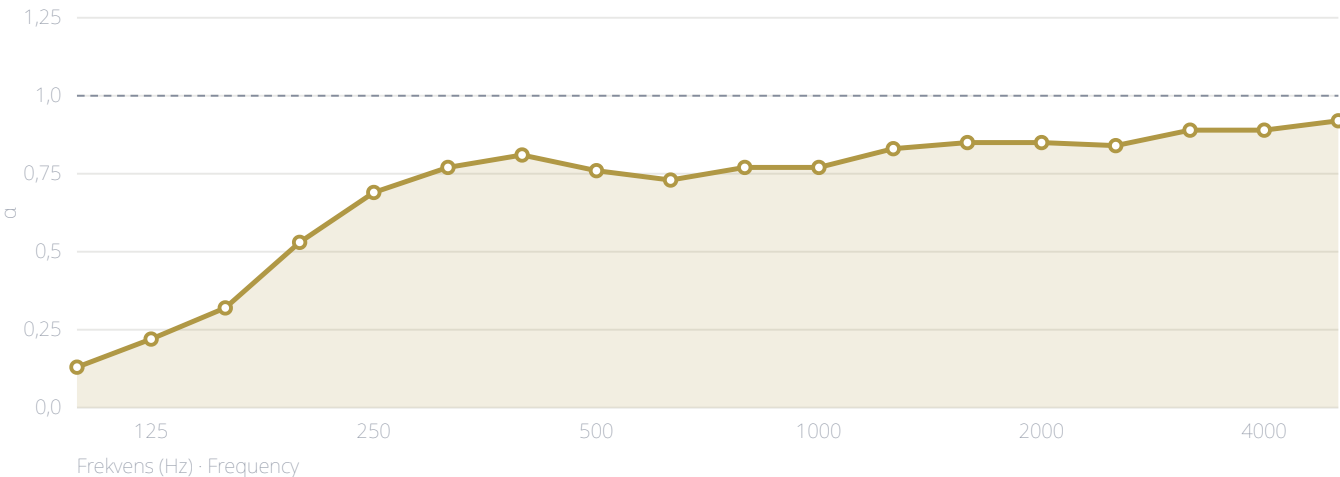

α_w 0,80

Vägd absorptionskoefficient, enligt EN ISO 11654. Detta är det enskilda värde som används för specifikation.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,22	0,69	0,76	0,77	0,85	0,89

Absorptionskoefficient vid referensfrekvenserna, redo att läggas in i beräkningen av rummets efterklangstid.

Brandklassning

IZZER: C-s1,d0

EN 13501-1:2018 · BTTG (Storbritannien), ref. 27/05749B/11/21 (24 och 25/11/2021)

FIGRA0,2MJ 202,1 W/s · THR600s 1,6 MJ · SMOGRA 0 · inga fallande brinnande partiklar.

Klassificering utfärdad av oberoende laboratorium för den testade produkten enligt EN 13501-1:2018.



De akustiska testerna i detta datablad utfördes av TECNALIA, ett laboratorium ackrediterat av ENAC och undertecknare av ILAC-MRA-avtalet, vilket ger internationellt erkännande åt resultaten. Brandklassificeringen utfärdas av det laboratorium som anges i dess avsnitt.

Sammansättning, skikt för skikt

SKIKT	MATERIAL	SAMMANSÄTTNING	YTVIKT / DENSITET	POSITION
1	IZZER	ren ny merinoull 100 %	460 g/m ²	enkelt skikt, synlig sida

Tjocklek på hela konstruktionen: ~1,75 mm.

Färg

41 färger från färgkartan IZZER (IZ-koder).

IZ02	IZ08	IZ09	IZ12	IZ13	IZ18	IZ1E	IZ1F	IZ1J	IZ1K	IZ1L
IZ1N	IZ1P	IZ1R	IZ1V	IZ1W	IZ1Y	IZ21	IZ26	IZ28	IZ2Q	IZ2T
IZ2U	IZ2W	IZ2Z	IZ30	IZ31	IZ33	IZ35	IZ39	IZ3A	IZ3B	IZ47
IZ53	IZ58	IZ62	IZ63	IZ67	IZ82	IZ86	IZ90			

Mått och montering

	Bredd	våder upp till 140 cm (rullbredd); för större bredder sammanfogas våderna med dragkedja
	Plisserad	1,30 i testet (4680 mm tyg för att täcka 3600 mm)
	Hög	måttbeställd
	Format	leverans i hela löpmeter
	Hängande	skenor eller öljetter för stång
	Rengöring	tvättbart tyg; regelbunden dammsugning

Vad ISINAC bidrar med till ett certifierat projekt

Giltiga certifieringar för ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., med dess registreringsnummer och giltighetstid. Fullständig dokumentation finns tillgänglig för projekteringsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006

Miljöledning och ekodesign. Bureau Veritas.

GILTIGA TILL 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · VOC-utsläpp enligt CDPH v1.2. Omfattar IZZER.

GILTIG TILL 31-08-2027

Vad denna produkt bidrar med vid byggnadscertifiering

12

WELL

dokumenterbara poäng

6

HQE

dokumenterbara poäng

5

LEED

dokumenterbara poäng

4

BREEAM

dokumenterbara poäng

4

DGNB

dokumenterbara poäng

Poäng som ISINAC kan dokumentera för denna produkt, med det test eller certifikat som styrker dem. Poängen som varje ger och vem som beviljar dem finns på sista sidan.

Material och livscykel i en blick



IZZER

ren ny merinoull 100 %



~1,75 mm tjocklek

För hela setet.



VOC-utsläpp under gränsvärdet

SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-metod v1.2, på tyget.



Tillverkad i Europeiska unionen

Made in Europe-märkning.



41 färger från färgkartan IZZER (IZ-koder)

Katalogfinish.

Dokumentation som medföljer denna produkt

Allt tillgängligt för projekteringsteamet, på begäran och utan kostnad: absorptionsprovnsrapport från ackrediterat laboratorium · brandklassificering · certifikat för VOC-utsläpp från tyget · koefficienter per band i ursprungligt format för ODEON, EASE, CATT, INSUL och SONarchitect.



CERTIFIERING	POÄNG	POÄNG	HUR DET STYRKS
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- och isoleringstester från ackrediterat laboratorium ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certifikat för VOC-utsläpp
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-metod v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter per band för efterklangskalkylering
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	upp till 130	uppdelade LCA-moduler, i ett format som kan läsas av beräkningsverktyg
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	upp till 110	α_p per band, α_w och ekvivalent absorptionsarea
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	upp till 100	certifieringar för ursprung och miljöledning
HQE	Materialutsläpp	2	formaldehyd och cancerframkallande VOC 1A och 1B under gränsvärdet
HQE	Akustik i gemensamma utrymmen	upp till 3	tillgängliga absorptionstester
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkten är den överensstämmande delen
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — förstärkning av akustisk integritet	1	hänger från S05, med samma baksida

Poängen är de som tilldelas av varje kredit i dess nuvarande version; Assessorn beviljar dem baserat på hela byggnaden. Detaljerat argumentationsunderlag för varje märkning finns tillgängligt på begäran.

Dokumentation för ditt projekt

Fullständiga testrapporter, prestandadeklarationer, certifikat och akustiska beräkningsblad står till projekteringsteamets förfogande. Vi följer specifikationen från projekt till färdigt bygge.

www.isinac.com · info@isinac.com